


Betriebs- & Wartungsübersicht

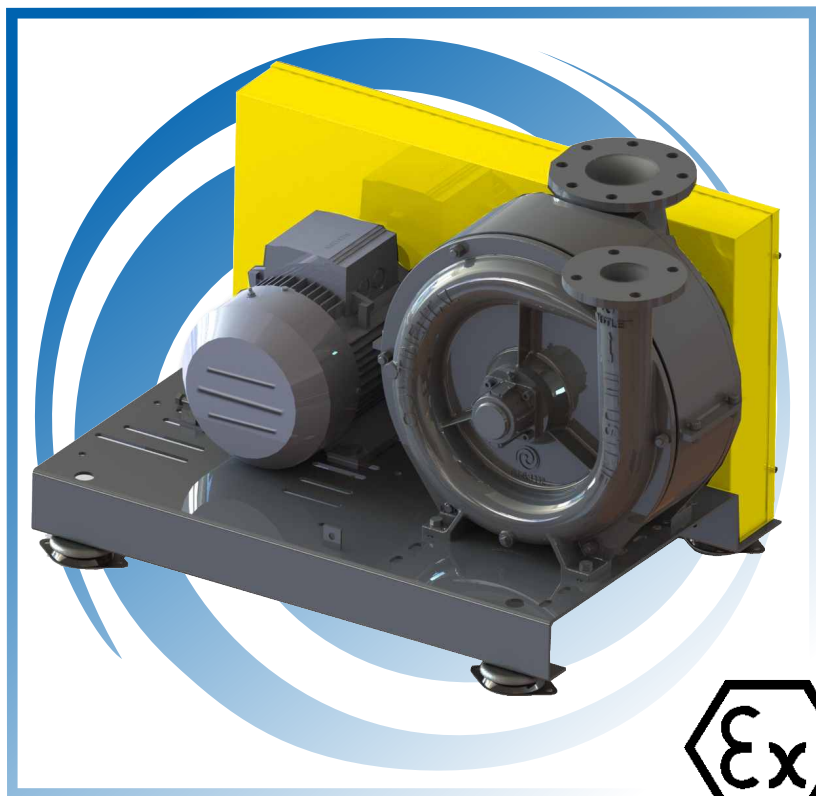

CONTINENTAL INDUSTRIE
Gebläse- und Exhaustorentechnik

Wartungs- und Service Plan

	Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Alle 4 Monate	Jährlich	Alle 2 Jahre
Lagergehäuse			Fettwechseln in den Lagergehäusen durchführen (5)	Ölwechsel in den Lagergehäusen durchführen (6)		
Antrieb				Ausrichtung und Befestigung prüfen (1)	Ausrichtung und Befestigung prüfen (1)	
Erdungslasche		Sichtprüfung (2)			Funktionsprüfung und Schrauben nachziehen	
Verbindungskabel zu den Messinstrumenten	Sammeln der Messungen, Alarme überprüfen				Funktionsprüfung	
Komplettes Gebläse	Überprüfung der Geräusche, Temperaturen und Vibrationen während des Betriebs	Reinigen und Lackierung prüfen (3) & (4)			Bolzen nachziehen	Wartung inkl. Lager-, Dichtungs- und Lagergehäusewechsel

(1) Prüfen der Antriebsteile auf einwandfreien Zustand, sowie aller Schrauben und Muttern auf.

(2) Prüfen der elektrischen Kabel auf sichtbare Beschädigungen sowie den richtigen Anschluss der Verkabelung. Zustandsprüfung der Erdungslasche.

(3) Prüfung der Lackierung: Im Falle von Lackschäden und Korrosion führen Sie eine genaue Schadensursachenforschung durch. Beheben Sie den Schaden schnellst möglich um weiterer Beschädigung vorzubeugen. Bei Aufstellung des Materials in einer Umgebung in der korrosive Medien dauerhaft auftreten, wird empfohlen das Material mit einem Rostschutzmittel zu streichen.

(4) Kontrollieren Sie das keine elektrischen oder mechanischen Veränderung an dem Gebläse/Exhaustor durchgeführt wurden. Diese Kontrolle muss auch bei jedem Stop und Neustart der Anlage durchgeführt werden.

(5) Siehe Bedienungs- und Wartungsanleitung Kapitel 5.2 (Wichtig Fettablassschraube für den Fettwechsel entfernen um eine Überfettung Lagergehäuse zu vermeiden)

(6) Siehe Bedienungs- und Wartungsanleitung Kapitel 5.2

Maximale Intervalle zum Austausch der Verschleißteile

Lagergehäuse	2 Jahre
Lager	2 Jahre
Dichtung	2 Jahre
Keilriemen	2 Jahre

Betriebs- & Wartungsübersicht

Continental Industrie GmbH Gebläse- und Exhaustorentechnik

Emdener Str. 10
D-41540 Dormagen
Tel.: +49(0) 2133-2598-30
Fax: +49(0) 2133-2598-40
e-Mail: info@cigmbh.de
www.continental-industrie.de



CONTINENTAL INDUSTRIE
Gebläse- und Exhaustorentechnik